



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”


FICHA TÉCNICA

Proceso: ONAPI-UC-CD-2020-0006.

FECHA: 27/01/2020.

Descripción: Mantenimiento por un año para dos plantas eléctricas de ONAPI, (100 KI y 250KI)

Item	Descripción	Cantidad
1	<p>Mantenimiento por un año para dos plantas eléctricas de ONAPI, (100 KI y 250KI).</p> <p>Para el mantenimiento de las plantas eléctricas de Onapi Central, detallamos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planta de 250 kilos: Marca Cummins Modelo Generador – DFAC Serie F050797976 Modelo Motor LTA10 Serie Motor 43300978- Planta de 100 kilos: Marca Dale Modelo Generador 100 Serie SO59314-2 Modelo Motor 6BT5.9 Serie Motor 46408405 <p>Este servicio de mantenimiento debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none">Revisión del sistema de encendidoRevisión sistema de enfriamiento (Bomba de agua y radiador)Revisión concentración de DCA y niveles de coolantAjuste y revisión de mangueras y correasRevisión sistema de combustibleRevisión Motor de arranque (pruebas y ajustes de conexiones)Revisión alimentación de aire (verificar y limpiar filtros de aire)Revisión de baterías (aprietes de polos, medición de voltaje y medición de densidad electrolítica)	1.00

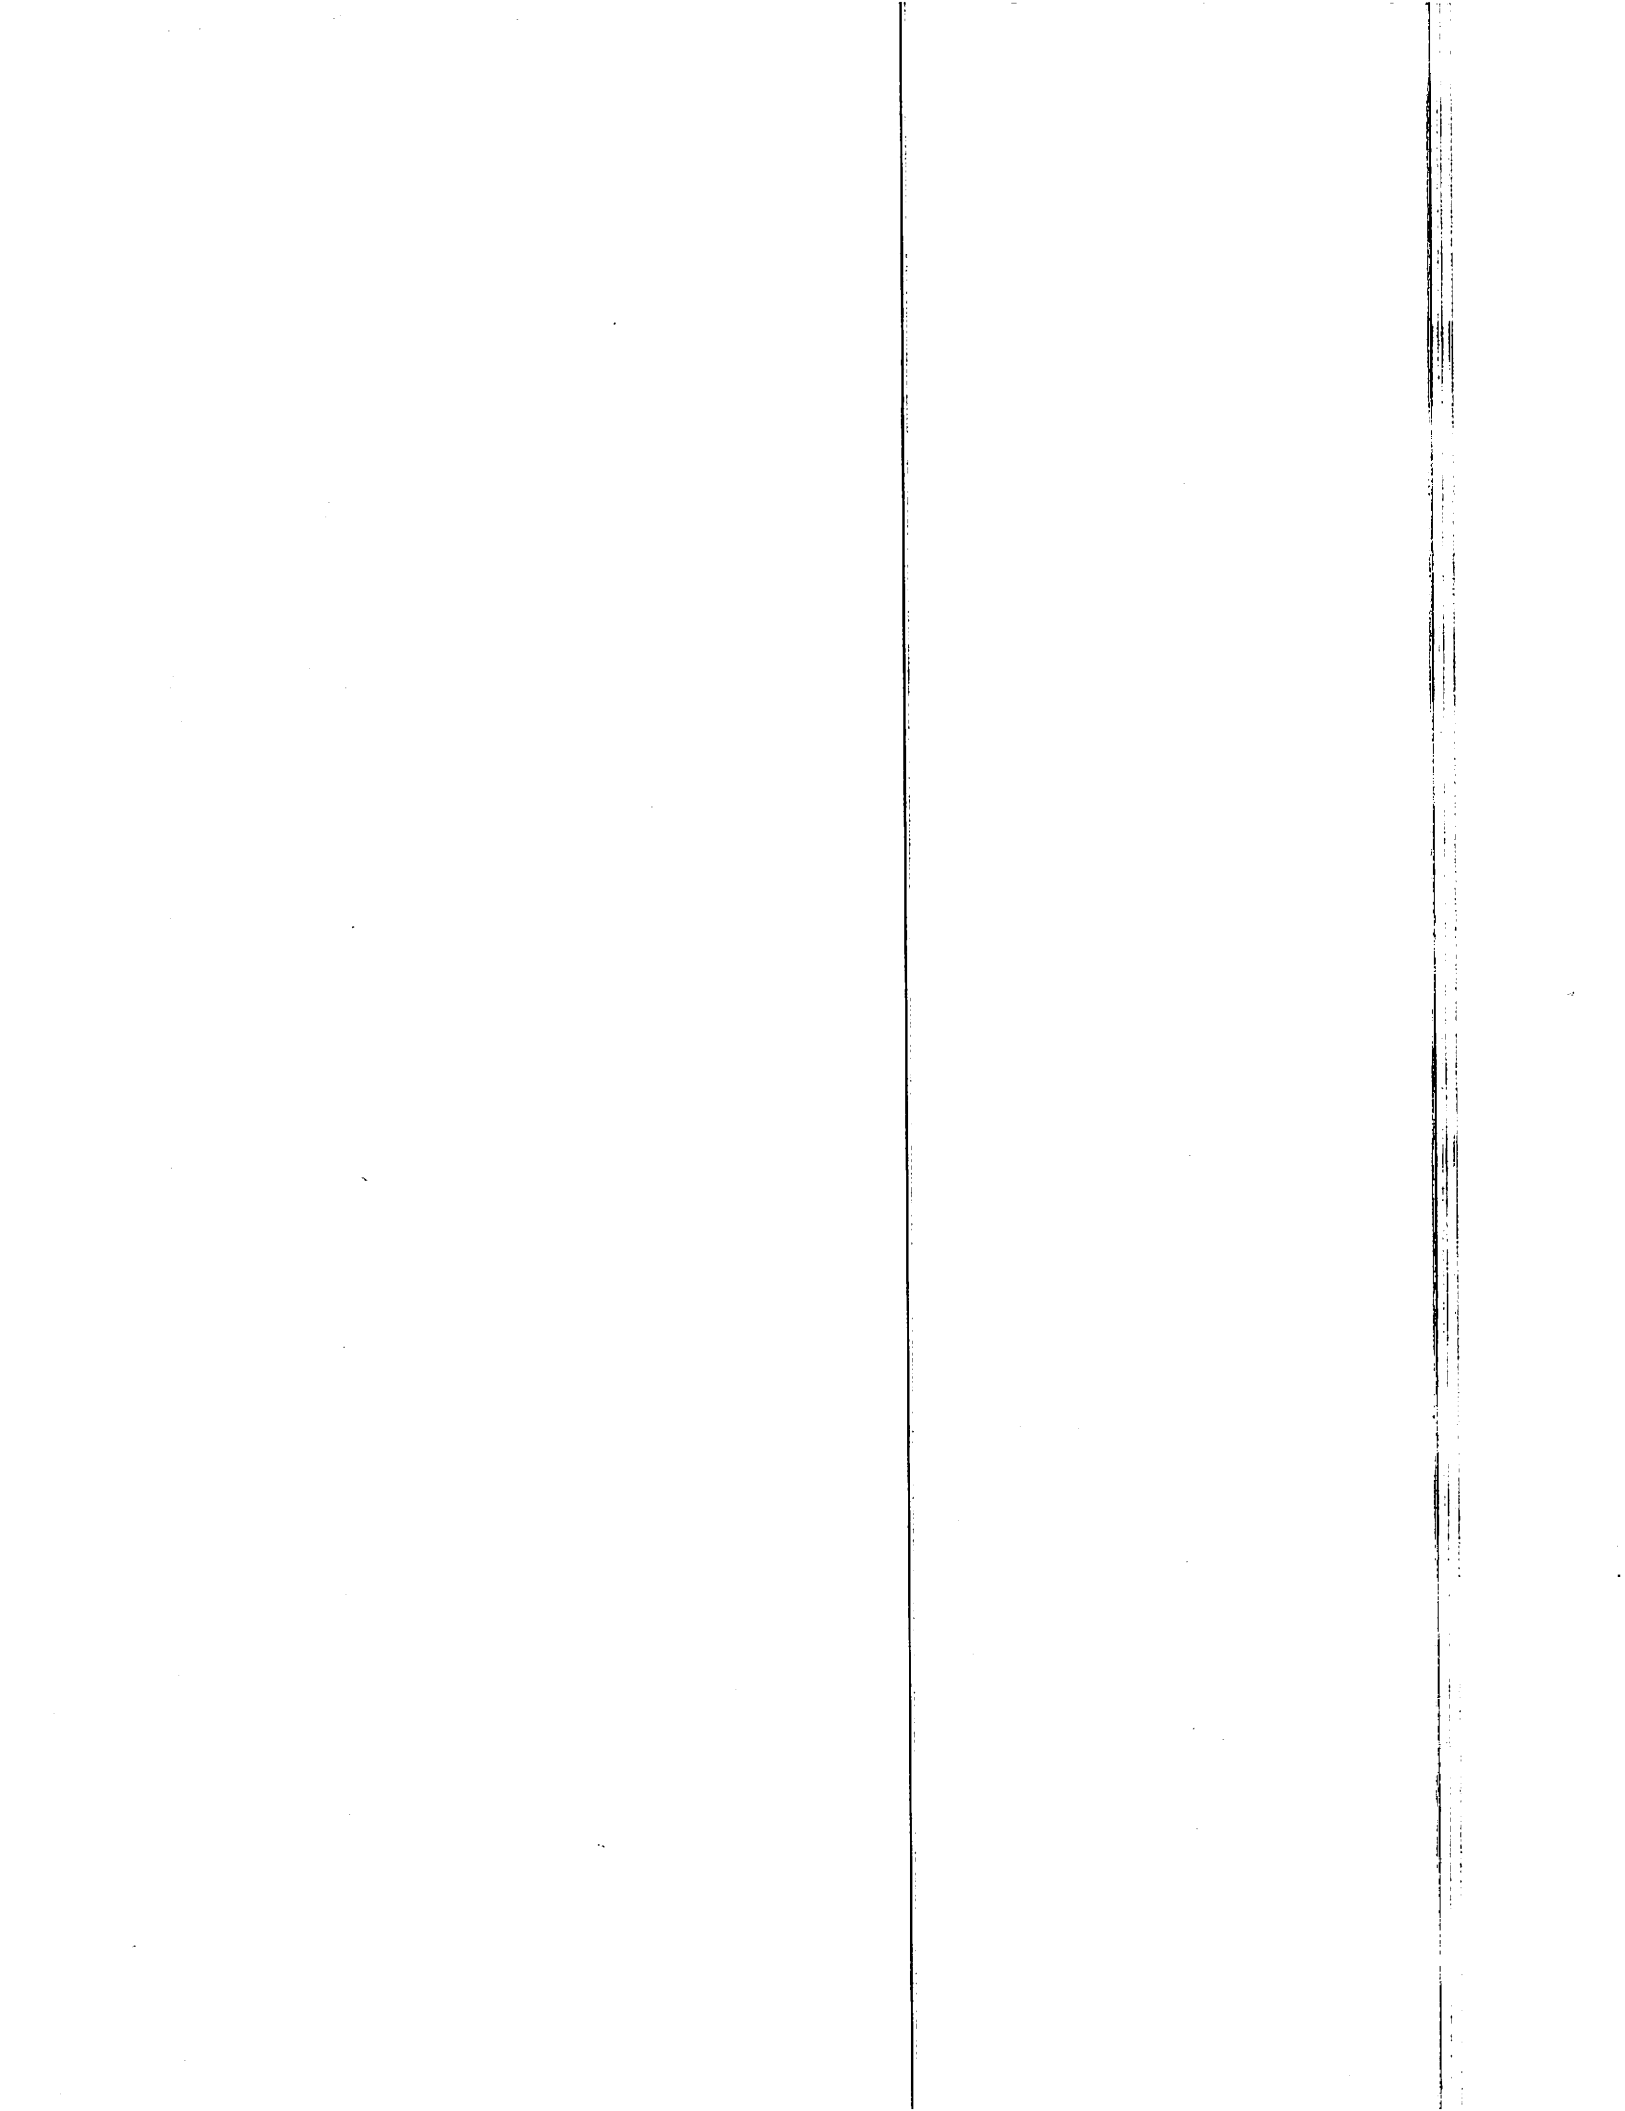



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Verificar niveles de lubricación
Prueba y chequeo del panel de control
Drenaje filtros trampa de agua
Revisión de voltaje AC
Ajuste de frecuencia
Limpieza general del equipo
Instalar filtros de combustibles nuevos
Instalar filtros de aires nuevos
Drenaje del aceite del crank
Suministro de aceite del crank
Instalar filtros de aceite nuevos
Instalar filtro de trampa de agua nuevo
Engrase de copillas del sistema de ventilación del motor
Engrase de ambas chumaceras del eje que mueve el ventilador

Visitas de emergencias 24/7

Limpieza de controles y paneles eléctricos
Revisión del mantenedor de carga

- **En estos servicios se deben incluir los insumos**

Detalle:

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

Certificación de impuestos al día en la DGII.

Certificación de pagos al día en la TSS.

Expresar en la oferta cotización la modalidad de pago.

Oferta técnica.

El proponente debe ser proveedor y beneficiario del estado.

Atentamente,

Norkelly Constanza

Norkelly Constanza.
Sección de compra.



Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758

RNC 401-517-23-1

